
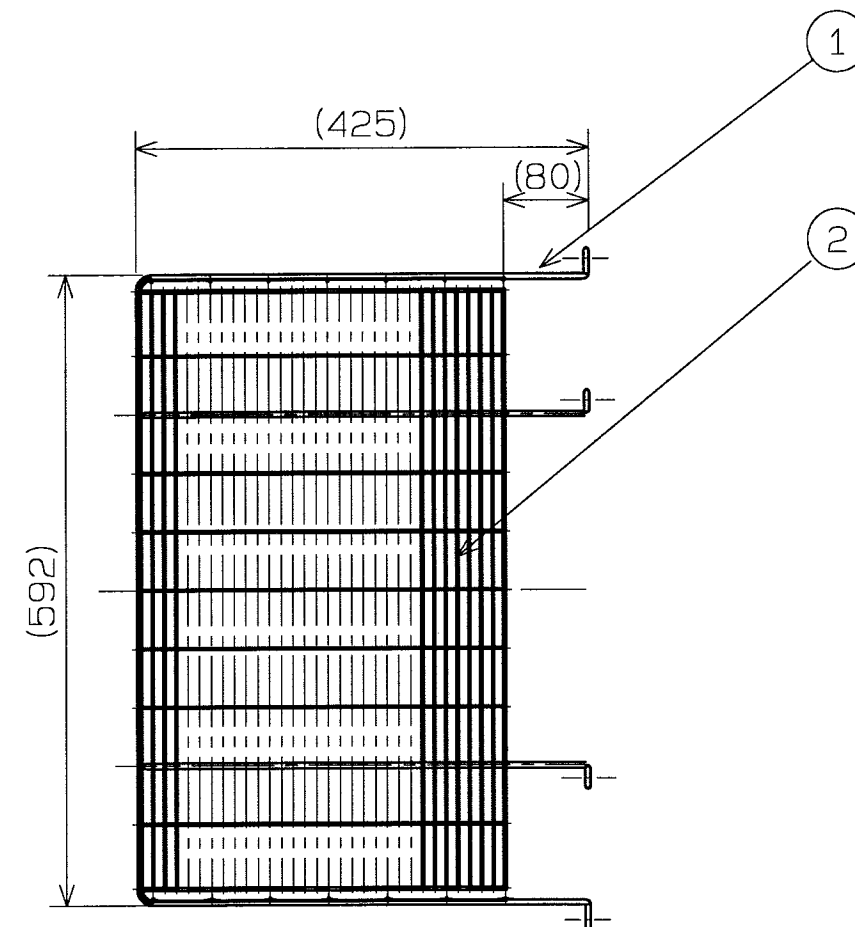
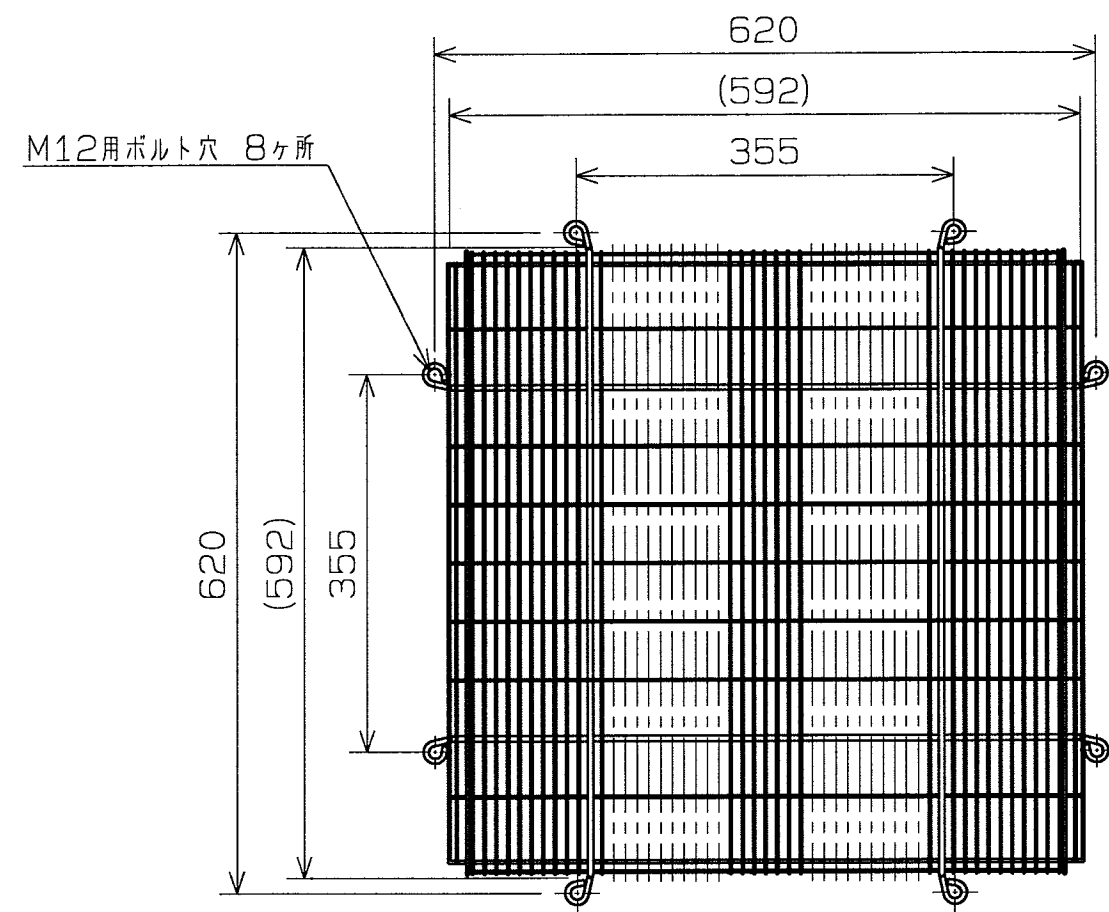


記号	変	更	年 月 日	担 当
△1	名称訂正	図面更新	H15-11-14	中 島



記事

ネットのピッチは11mmX55を基準とし φ12の丸棒が入らない間隔とします。
 表面処理 無処理

2	ネット	---	SUS304		φ2
1	支柱	---	SUS304		φ5
番号	品名	図番・部品番号	材質	個数	記事
電動機 φ W P V Hz					
風量 m³/min. 静圧 Pa					
尺 度	A3		名 称	50cmSUS製ガードネット (標準)	
1 : 5/2					
承認 中島	H8/3/13	形 式	GNS-20A		
検図 島田	H8/3/13				
設計 島田	H8/3/13				
図 番			S1195-01		
テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.					