


記号	変更	年月日	担当
△1	寸法追記	中島H18/10/18	垣副H18/10/18
△2	軸受変更	中島H20-5-14	垣副H20-5-14

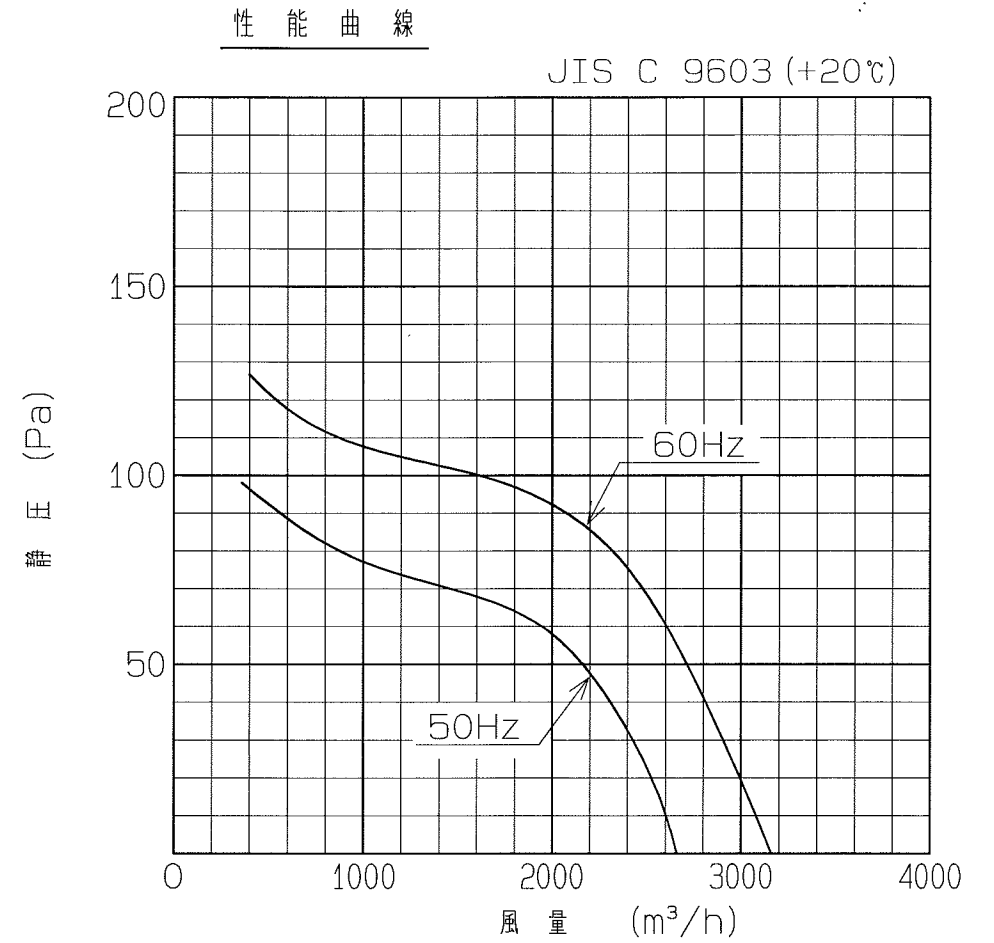

注) 仕様は都合により変更する場合があります。

5	電源リード線	2PNC	1	2x0.75mm ² 有効長1m
4	モータ	---	1	
3	インペラ	SPCC	1	
2	モータ取付アーム	SS400	1	t4.5
1	枠	SPCC	1	t1.2
番号	品名	材質	個数	記事

尺度	A3	名称	35cm屋外形圧力扇
比例尺でない		形式	WP-14BS2G
承認	小暮 H18/6/30	図番	C938-02
検図	佐藤 H18/6/29		
設計	森 H18/6/29		

テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.

性能

形式	相数 (φ)	公称出力 (W)	極数	電圧 (V)	周波数 (Hz)	※入力 (W)	許容電流 (A)	始動電流 (A)	静圧 (Pa)	風量 (m ³ /h)	※※騒音 (dB (A))	質量 (kg)
WP-14BS2G	1	100	4	200	50	142	1.6	4.3	0	2660	43.5	9.4
				200/220	60	144/164	1.5/1.5	4.2/4.6		3150	47.0	

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて) | 4. 軸受 6202ZZ-NX-GM △2CX-6202ZZCM K |
| 2. 耐電圧 AC 1500V (1分間) | グリース マルテンダSRL (協同油脂製) △2EAM (NSK) |
| 3. 使用条件 一般空気 温度 -10~+40℃ | 5. 塗装色 マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色) |
| 湿度 100% | 6. 取付姿勢 モータにあるドレンプラグが下向きになる様に取付け、 |
| 標高 1000m以下 | 下側となるドレンプラグは取外してご使用下さい。 |

※印は無静圧負荷状態での数値です。

※※印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。