


| 記号 | 変更 | 年月日 | 担当 |
|----|------|-------------|-------------|
| △1 | 寸法追記 | 中島H18/10/18 | 垣副H18/10/13 |
| △2 | 軸受訂正 | 中島H20/2/25 | 垣副H20/2/25 |
| △3 | 軸受変更 | 中島H20/4/21 | 垣副H20-4-21 |

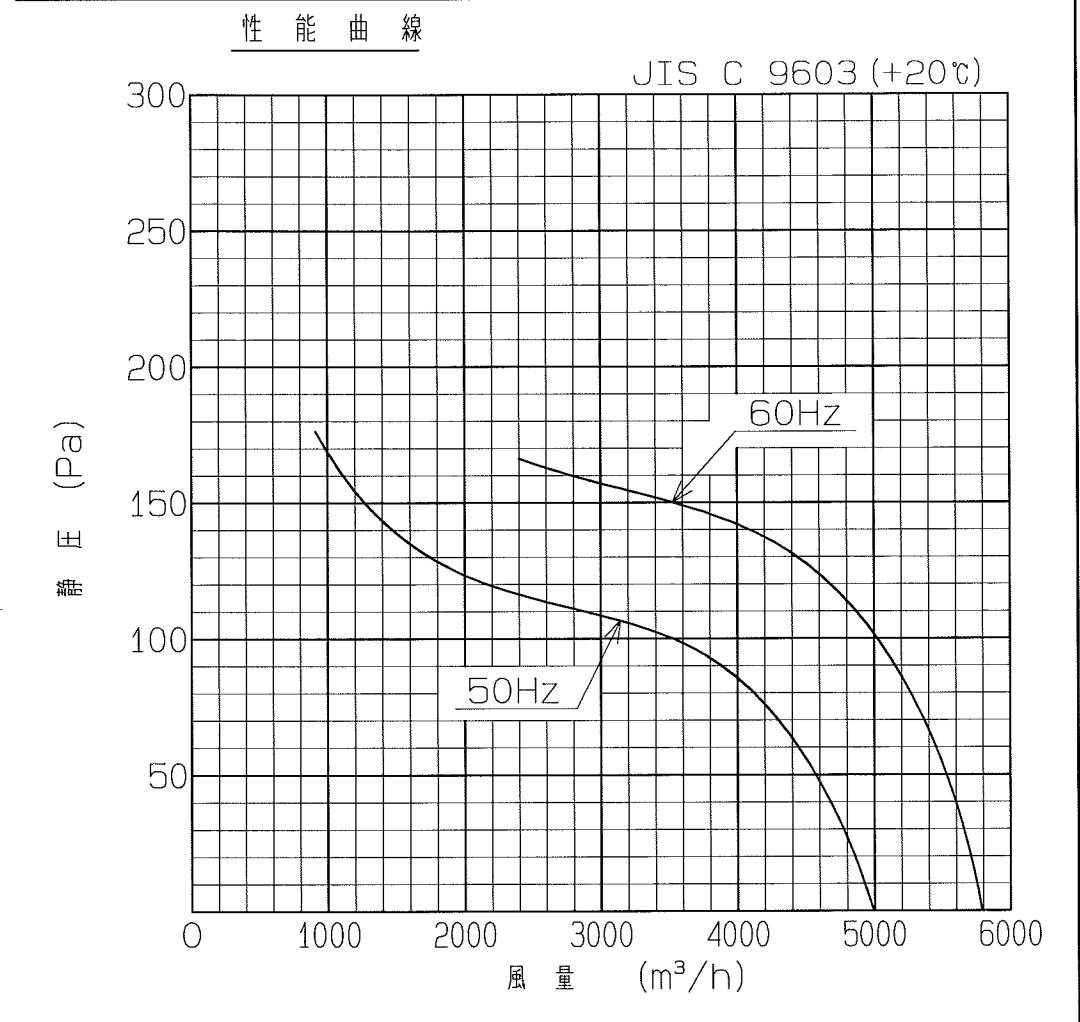

注) 仕様は都合により変更する場合があります。

| 番号 | 品名 | 材質 | 個数 | 記事 |
|----|-----------|--------|----|-----------------------------|
| 5 | 電源リード線 | 2PNCT | 1 | 3x1.25mm ² 有効長1m |
| 4 | モータ | --- | 1 | |
| 3 | インペラ プレード | A5052P | 3 | |
| 2 | モータ取付アーム | SS400 | 1 | t4.5 |
| 1 | 枠 | SPCC | 1 | t1.2 |

| | | | |
|--------|------------|----|-----------|
| 尺度 | A3 | 名称 | 40cm圧力扇 |
| 比例尺でない | | 形式 | PF-16BT2F |
| 承認 | 小暮 H18/7/5 | 図番 | A1601-01 |
| 検図 | 佐藤 H18/7/3 | | |
| 設計 | 森 H18/7/3 | | |

テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.

性能

| 形式 | 相数 (φ) | 公称出力 (W) | 極数 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | *入力 (W) | 許容電流 (A) | 始動電流 (A) | 静圧 (Pa) | 風量 (m³/h) | **騒音 (dB (A)) | 質量 (kg) |
|-----------|--------|----------|----|---------|----------|-----------------------|----------|----------|---------|-----------|---------------|---------|
| PF-16BT2F | 3 | 400 | 4 | 200 | 50 | △3 300 | 2.3 | 8.3 | 0 | 4990 | 57 | 12.3 |
| | | | | 200/220 | 60 | △3 420/440 440/460 | | | | | | |

- 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガにて)
- 耐電圧 AC 1500V (1分間)
- 使用条件 一般空気 温度 -30~+50℃
湿度 90%以下 (結露の無いこと)
標高 1000m以下
- 軸受 ~~6202ZZ-NX-CM~~ K
△3CX-6202ZZCM
グリス マルテンダSRL (協同油脂製) △2EAM (NSK)
- 塗装色 マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色)

*印は無静圧負荷状態での数値です。
**印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。