


記号	変更	年月日	担当
△1	寸法追記	中島2006/10/18	矩副2006/10/18
△2	軸受訂正	中島2008/2/29	矩副2008/2/29
△3	軸受変更	中島2008/5/27	矩副2008/5/27

性能曲線

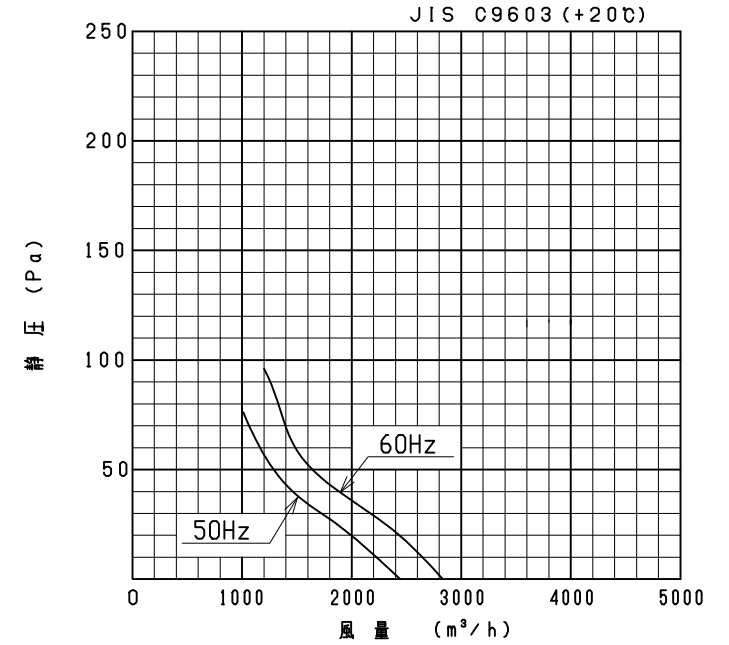

性能

形式	相数 (φ)	公称出力 (W)	極数	電圧 (V)	周波数 (Hz)	*入力 (W)	許容電流 (A)	始動電流 (A)	静圧 (Pa)	風量 (m³/h)	**騒音 (dB(A))	質量 (kg)
6WP-16AS2D	1	100	6	200	50	102	0.75	1.6	0	2442	45	10.5
				200/220	60	120/135	0.75/0.75	1.6/1.8		2832	49	

- | | |
|---|--|
| 1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガにて) | 4. 軸受 G202ZZ NX GM △3 CX-6202ZZCM K |
| 2. 耐電圧 AC 1500V (1分間) | グリス マルテンパSRL (協同油脂製) △2 EAM (NSK) |
| 3. 使用条件 一般空気 温度 -10~+40℃
湿度 100%
標高 1000m以下 | 5. 塗装色 マンセルN7相当 (テラルクリタ標準色) |
| | 6. 取付姿勢 モータにあるドレンプラグが下向きになる様に取付け、
下側となるドレンプラグは取外してご使用下さい。 |

*印は無静圧負荷状態での数値です。

**印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。

注) 仕様は都合により変更する場合があります。

5	電源リード線	2PNCT	1	2x0.75mm ² 有効長1m
4	モータ	-	1	
3	インペラ	SPCC	1	
2	モータ取付アーム	SS400	1	t4.5
1	枠	SPCC	1	t1.2
番号	品名	材質	個数	記事

尺度 比例尺でない	A3	名称	40cm屋外形圧力扇
承認	小暮 2006/6/30	形式	6WP-16AS2D
検図	佐藤 2006/6/29	図番	C946-02
設計	森 2006/6/29		

テラル株式会社

TERAL INC.