


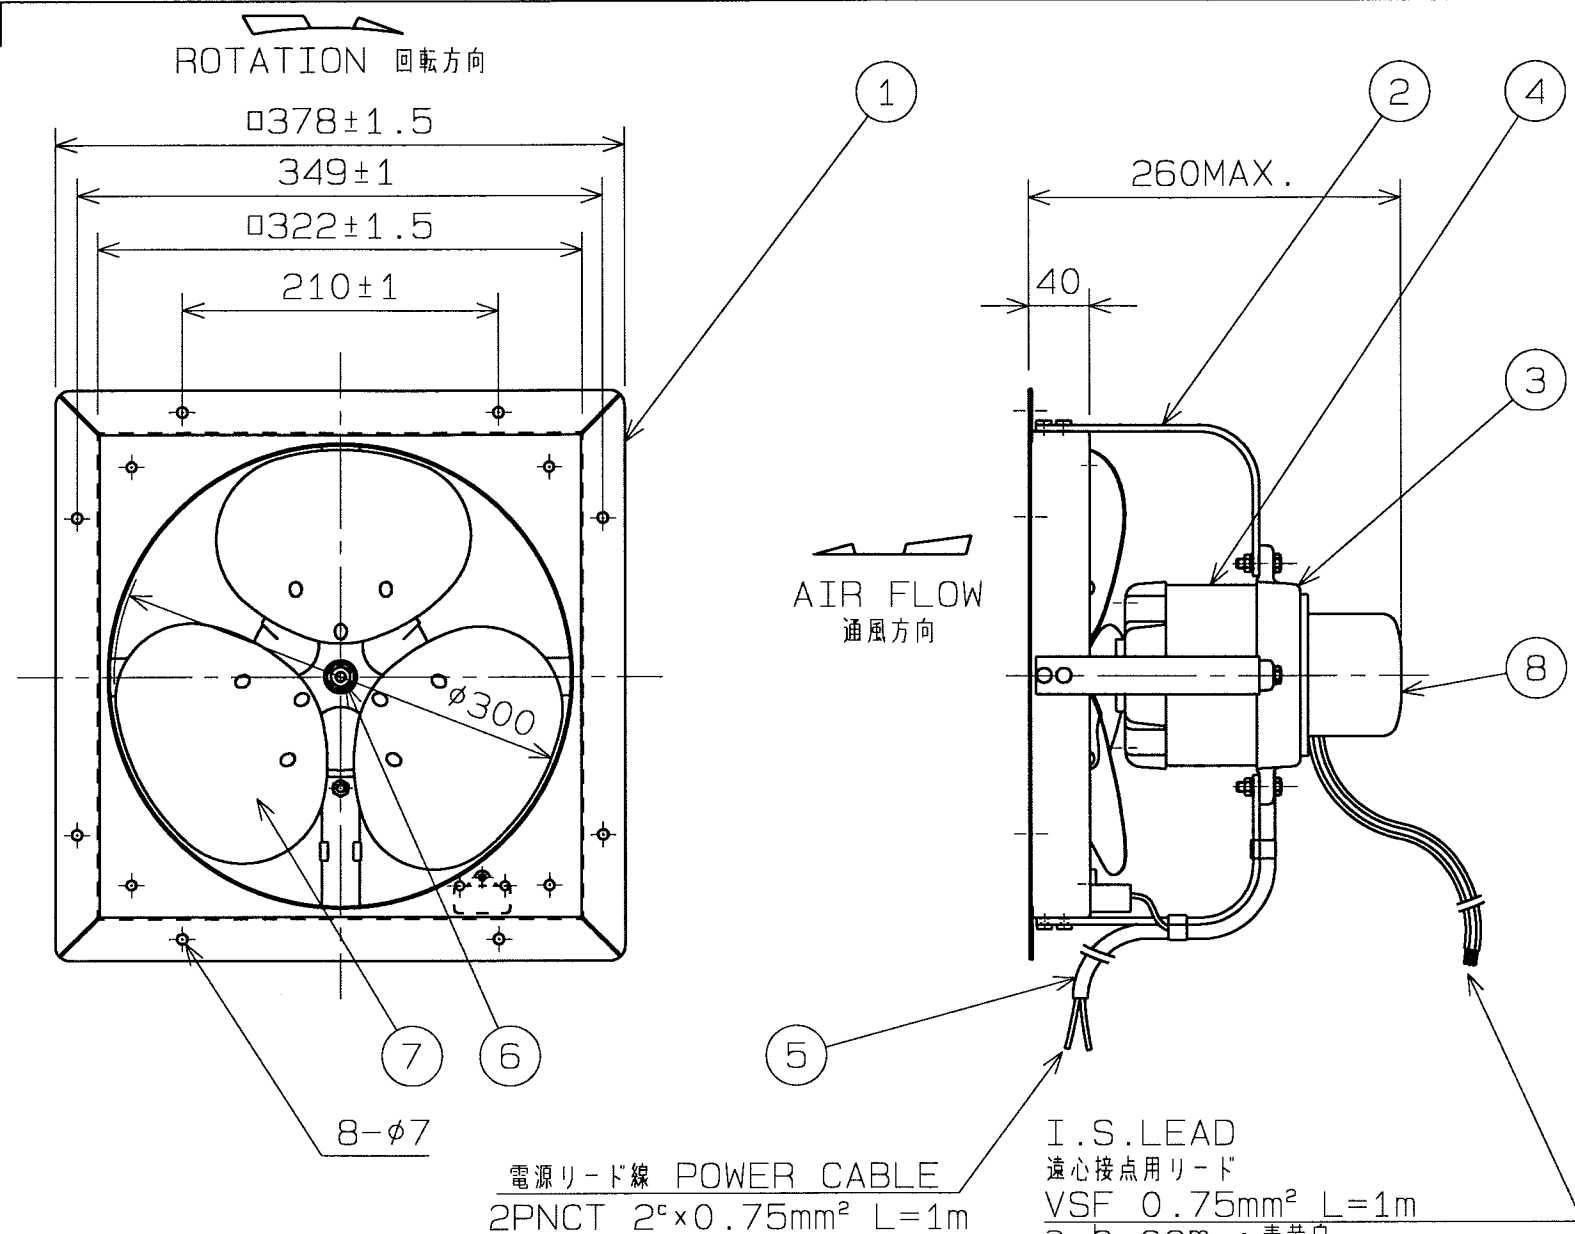

特性表 CHARACTERISTICS

| 形式<br>TYPE | 相数<br>PHASE<br>(φ) | 公称出力 (W)<br>NOMINAL<br>OUTPUT<br>(W) | 極数<br>POLES | 電圧<br>VOLTAGE<br>(V) | 周波数<br>FREQ.<br>(Hz) | ※入力<br>INPUT<br>(W) | 許容電流<br>RATED<br>CURRENT<br>(A) | 始動電流<br>LOCKED<br>ROTOR<br>CURRENT<br>(A) | 静圧<br>S.P.<br>(Pa) | 風量<br>AIR QUANT.<br>(m <sup>3</sup> /min) | ※騒音<br>NOISE<br>(dB (A)) | 質量<br>MASS<br>(kg) |
|------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| S-12BM     | 1                  | 50                                   | 4           | 200                  | 50                   | 56                  | 0.6                             | 1.4                                       | 30                 | 12                                        | 51                       | 8                  |
|            |                    |                                      |             |                      | 60                   | 68                  | 0.5                             | 1.3                                       | 30                 | 16                                        | 55                       |                    |

1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガにて)  
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)

2. 耐電圧 AC 1500V (1分間)  
DIELECTRIC TEST (1min)


3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)

一般空気 温度 -20~+50℃ 湿度 ~85% 標高 1000m以下  
AIR, AMBIENT TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY, SEA LEVEL UP TO 1000m

※印は無静圧負荷状態での数値です。 ※FREE AIR DELIVERY

※※印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の3点平均値です。 ※※MEAN OF THREE POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

| No. | 変更 REVISIONS | 調査 CHECK | 担当 NAME |
|-----|--------------|----------|---------|
|     |              |          |         |

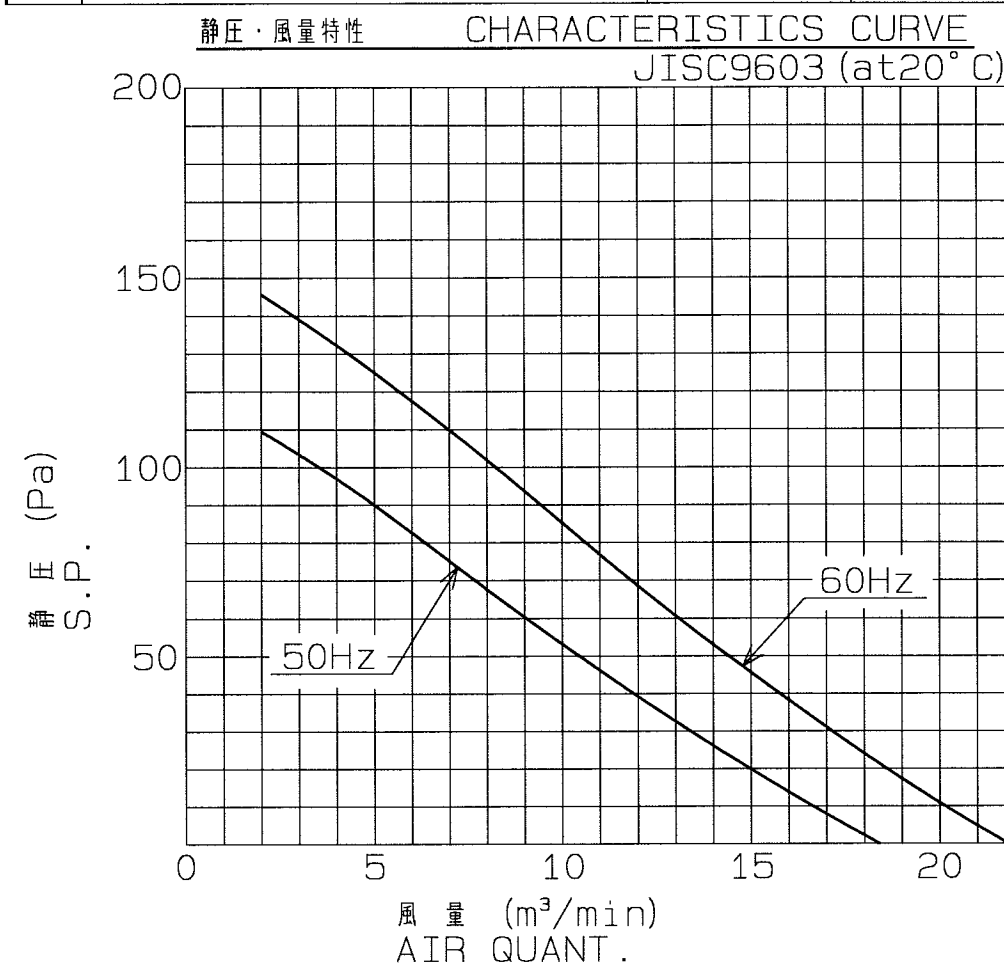

注) 仕様は都合により変更する場合があります。

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

|           |                             |                |                |                                  |
|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 8         | 遠心接点<br>INTERLOCK SWITCH    |                | 1              | GS-3A                            |
| 7         | インペラ ブレード<br>IMPELLER BLADE | A5052P         | 3              | t1.0                             |
| 6         | 軸端ナット<br>NUT                |                | 1              | M8 左ねじ Uナット<br>LEFT HANDED SCREW |
| 5         | 電源リード線<br>POWER CABLE       | 2PNCT          | 1              | 2X0.75mm <sup>2</sup> L=1m       |
| 4         | 銘板<br>NAME PLATE            |                | 1              |                                  |
| 3         | モータ<br>MOTOR                |                | 1              | 絶縁の種類<br>INS. CLASS "E"          |
| 2         | 取付アーム<br>ARM                |                | 4              | FB 25×4.5                        |
| 1         | 枠<br>FRAME                  | SPCC           | 1              | t1.2                             |
| 番号<br>No. | 品名<br>PART NAME             | 材質<br>MATERIAL | 個数<br>REQ. No. | 記 事<br>REMARKS                   |

|                                                |                                               |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| R 度<br>SCALE<br>1 : 5                          | A3                                            | 名称<br>TITLE<br>30cm 圧力扇<br>PRESSURE FAN |
| 承認<br>APPROVED BY<br>K. Kogure<br>2000/10/4    | 検 図<br>CHECKED BY<br>H. Nakajima<br>2000/10/4 | 形式<br>TYPE<br>S-12BM                    |
| 設計<br>DESIGNED BY<br>Y. Katsumoto<br>2000/10/4 |                                               | 図 番<br>DRAWING No.<br>A386-03           |

テラルクリタ株式会社 TERALKURITA INC.