
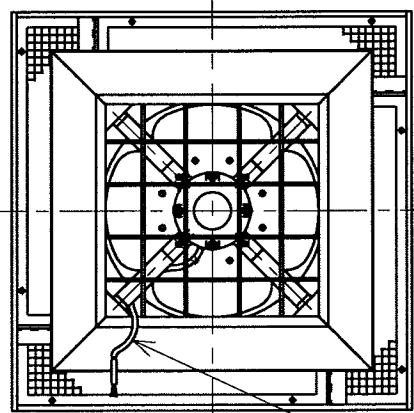
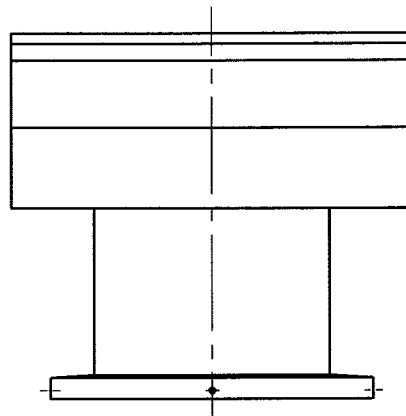


|     |              |          |         |
|-----|--------------|----------|---------|
| No. | 変更 REVISIONS | 調査 CHECK | 担当 NAME |
|     |              |          |         |

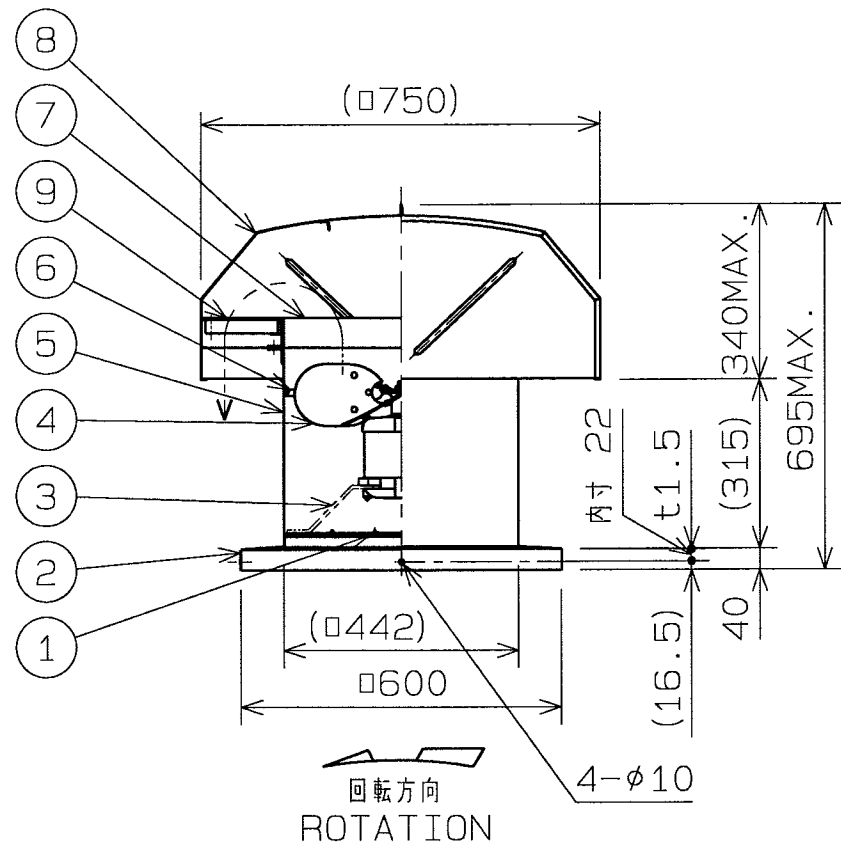

電源リード線  
POWER CABLE  
2PNCT 3x0.75mm<sup>2</sup> L=1.5m  
UVW~白、赤、黒 WHITE, RED, BLACK

記事 NOTE  
1) この屋上換気扇は、50Hz/60Hz共通ではありません。  
ROOF VENTILATOR IS NOT  
COMMON USE FOR 50Hz/60Hz.

#### 特性表 CHARACTERISTICS


| 形式<br>TYPE | 相数<br>PHASE<br>(φ) | 公称出力 (W)<br>NOMINAL<br>OUTPUT<br>(W) | 極数<br>POLES | 電圧<br>VOLTAGE<br>(V) | 周波数<br>FREQ.<br>(Hz) | 入力<br>INPUT<br>(W) | 許容電流<br>RATED<br>CURRENT<br>(A) | 始動電流<br>LOCKED<br>ROTOR<br>CURRENT<br>(A) | 静圧<br>S.P.<br>(Pa) | 風量<br>AIR QUANT.<br>(m <sup>3</sup> /min) | ※※騒音<br>NOISE<br>(dB (A)) | 質量<br>MASS<br>(kg) |
|------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| RVS-16S    | 3                  | 200                                  | 4           | 200                  | 50                   | 280                | 1.4                             | 4.5                                       | 0                  | 65                                        | 64                        | 44                 |
|            |                    |                                      |             |                      | 60                   | 280                | 1.4                             | 4.2                                       | 0                  | 65                                        | 67                        |                    |

- 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて)  
INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)
- 耐電圧 AC 1500V (1分間)  
DIELECTRIC TEST (1min)
- 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.)  
一般空気 温度 -35℃~+50℃ 湿度 ~85%  
AIR, AMBIENT TEMPERATURE, RELATIVE HUMIDITY,

4. 軸受 BEARING NO. K  
負荷側 LS 6202ZZ  
反負荷側 OS 6202ZZ  
標高 1000m以下  
SEA LEVEL UP TO 1000m

※印は無静圧負荷状態での数値です。 ※FREE AIR DELIVERY  
※※印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の平均値です。 ※※MEAN OF POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

静圧・風量特性 CHARACTERISTICS CURVE  
JISB8330 (at 20°C)

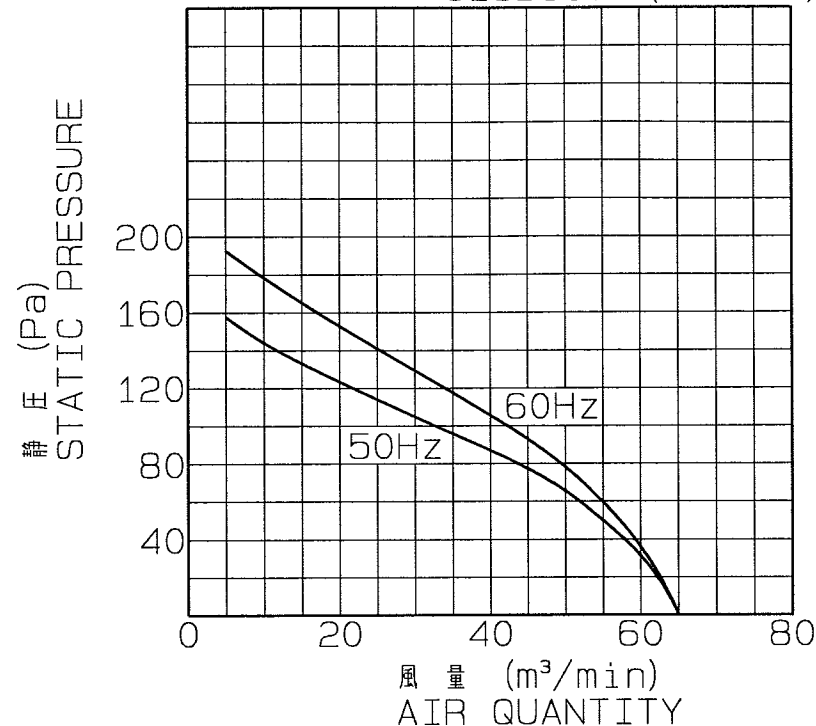

注) 仕様は都合により変更する場合があります。  
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

|           |                        |                |            |               |
|-----------|------------------------|----------------|------------|---------------|
| 9         | 防虫ネット<br>INSECT SCREEN | SUS304         | 4          | 12MESH        |
| 8         | 天蓋<br>HOOD             | SUS304         | 1          | t1.0          |
| 7         | 天蓋枠<br>FLANGE          | SUS304         | 1          | t3.0          |
| 6         | 中板<br>ORIFICE          | SUS304         | 1          | t1.0          |
| 5         | ダクト<br>DUCT            | SUS304         | 1          | t1.0          |
| 4         | ファンブレード<br>FAN BLADE   | SUS304         | 4          | t2.0          |
| 3         | モータ取付アーム<br>MOTOR ARM  | SUS304         | 4          | FB32x6        |
| 2         | 取付枠<br>BASE            | SUS304         | 1          | t1.5          |
| 1         | ガードネット<br>GUARD NET    | SUS304         |            | φ5            |
| 番号<br>No. | 品名<br>PART NAME        | 材質<br>MATERIAL | 個数<br>QTY. | 記事<br>REMARKS |

|                                                |                       |                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺<br>SCALE<br>1 : 10/2                         | A3                    | 名称<br>TITLE<br>40cm 防虫網付ステンレス製屋上換気扇<br>INSECT SCREEN<br>STAINLESS STEEL ROOF VENTILATOR |
| 承認<br>APPROVED BY<br>H. Nakajima<br>2005/10/24 | 形式<br>TYPE<br>RVS-16S | 図番<br>DRAWING No.<br>G364-16                                                            |
| 検図<br>CHECKED BY<br>H. Nakajima<br>2005/10/24  |                       |                                                                                         |
| 設計<br>DESIGNED BY<br>Y. Horoda<br>2005/10/21   |                       |                                                                                         |

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.