
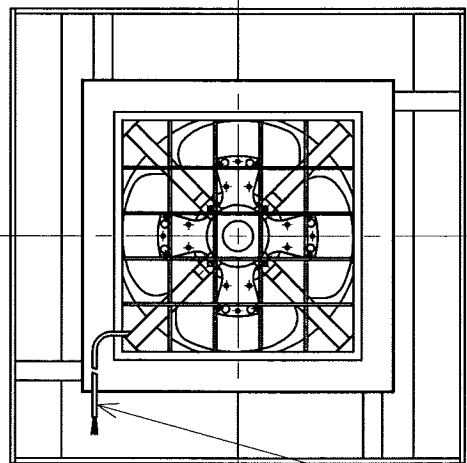
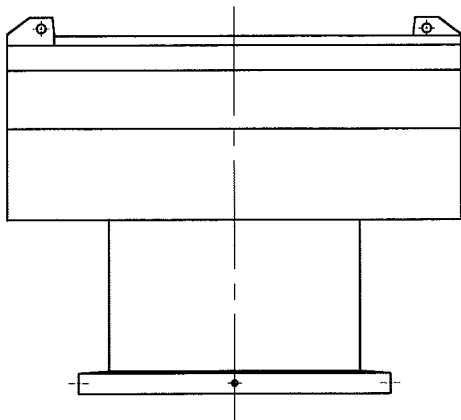


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME
△1	誤記訂正	H. Nakajima 2007-12-27	K. Kakizae 2007-12-26

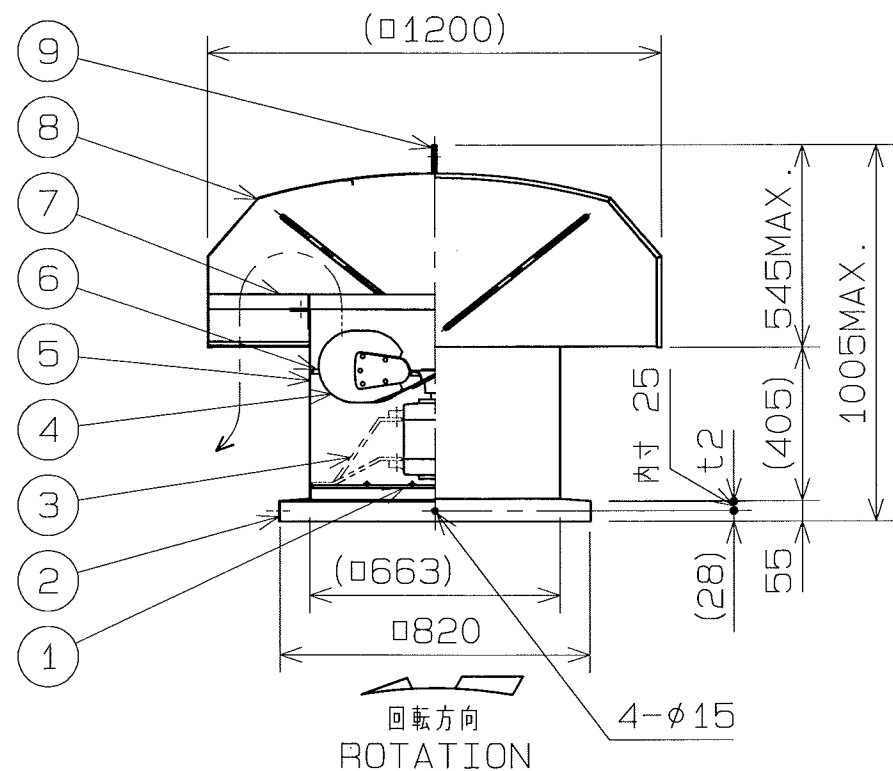

記事 NOTE

1) この屋上換気扇は、50Hz/60Hz 共通ではありません。
ROOF VENTILATOR IS NOT
COMMON USE FOR 50Hz/60Hz.


電源リード線
POWER CABLE
2PNCT 3x1.25mm² L=2.5m
UVW~白、赤、黒 WHITE, RED, BLACK

特性表 CHARACTERISTICS

形 式 TYPE	相 数 PHASE (φ)	公称出力 (W) NOMINAL OUTPUT (kW)	極 数 POLES	電 圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	*入 力 INPUT (W)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静 圧 S.P. (Pa)	風 量 AIR QUANT. (m³/min)	**騒 音 NOISE (dB (A))	質 量 MASS (kg)
RVS-24S	3	0.75	6	200	50	720	1 3.5 3.6	14.2	0	195	67	100
					60	740	1 3.5 3.4	12.6	0	195	69	
1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて) INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)												
2. 耐 電 圧 AC 1500V(1分間) DIELECTRIC TEST (1min)												
3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.) 一般空気 温 度 -35℃~+50℃ 湿 度 ~85% 標 高 1000m以下 AIR、AMBIENT TEMPERATURE、RELATIVE HUMIDITY、SEA LEVEL UP TO 1000m												
4. 軸 受 BEARING NO. K 負荷側 LS 6305ZZ 反負荷側 OS 6304ZZ												

*印は無静圧負荷状態での数値です。 *FREE AIR DELIVERY
**印は無静圧負荷状態での1.5m離れた地点の平均値です。 **MEAN OF POINTS (DISTANCE FROM 1.5m)

静圧・風量特性 CHARACTERISTICS CURVE
JISB8330 (at20°C)

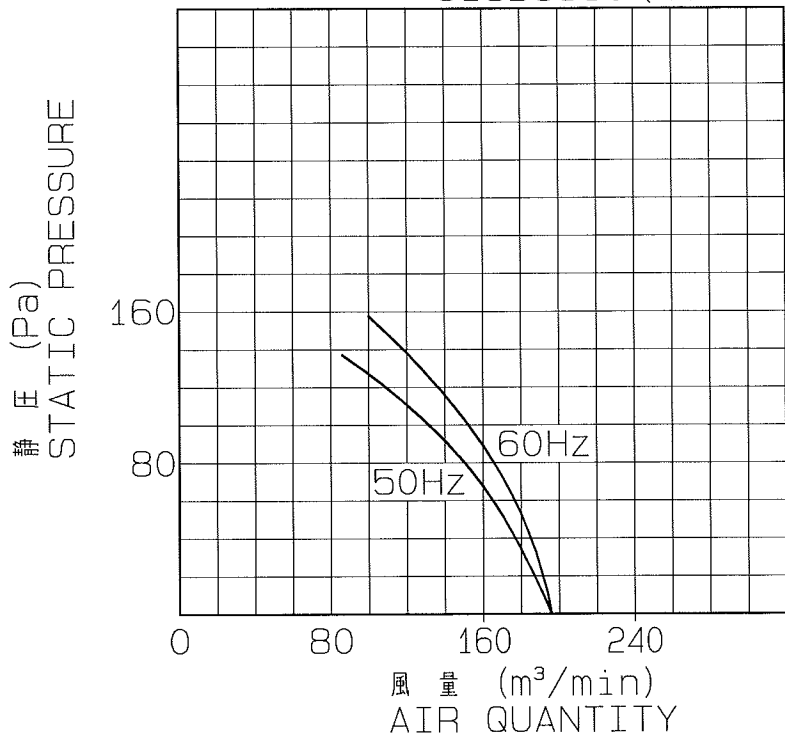

注) 仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

9	吊フック HOOK	SUS304	2	
8	天蓋 HOOD	SUS304	1	t1.2
7	天蓋枠 FLANGE	SUS304	1	3.0
6	中板 ORIFICE	SUS304	1	t1.2
5	ダクト DUCT	SUS304	1	t1.2
4	ファンブレード FAN BLADE	SUS304	4	t2.5
3	モータ取付アーム MOTOR ARM	SUS304	4	FB40x9
2	取付枠 BASE	SUS304	1	t2.0
1	ガードネット GUARD NET	SUS304		φ7
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

尺 度 SCALE	A3	名 称 TITLE	60cm ステンレス製屋上換気扇 STAINLESS STEEL ROOF VENTILATOR
1 : 20		形 式 TYPE	RVS-24S
承認 APPROVED BY	H. Nakajima 2005/3/14	図 番 DRAWING No.	G367-05
検 図 CHECKED BY	H. Nakajima 2005/3/14		
設 計 DESIGNED BY	Y. Hosoda 2005/3/14		

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.