
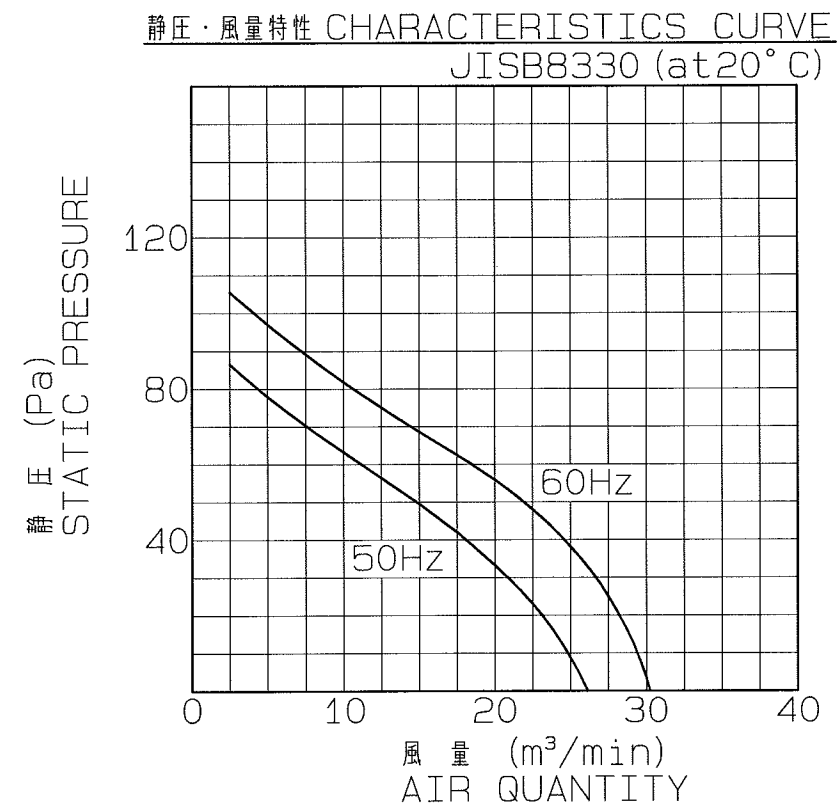
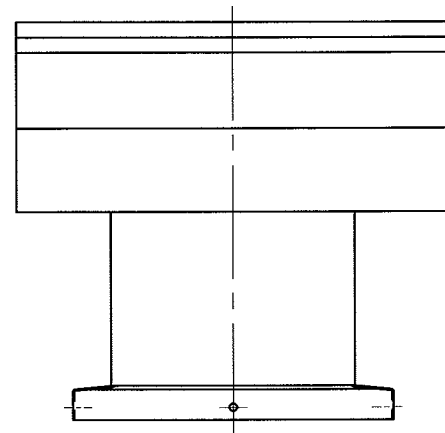


No.	変更 REVISIONS	調査 CHECK	担当 NAME
△ 1	誤記訂正	H. Nakajima 2007-07-12	K. Kakizoe 2007-7-12

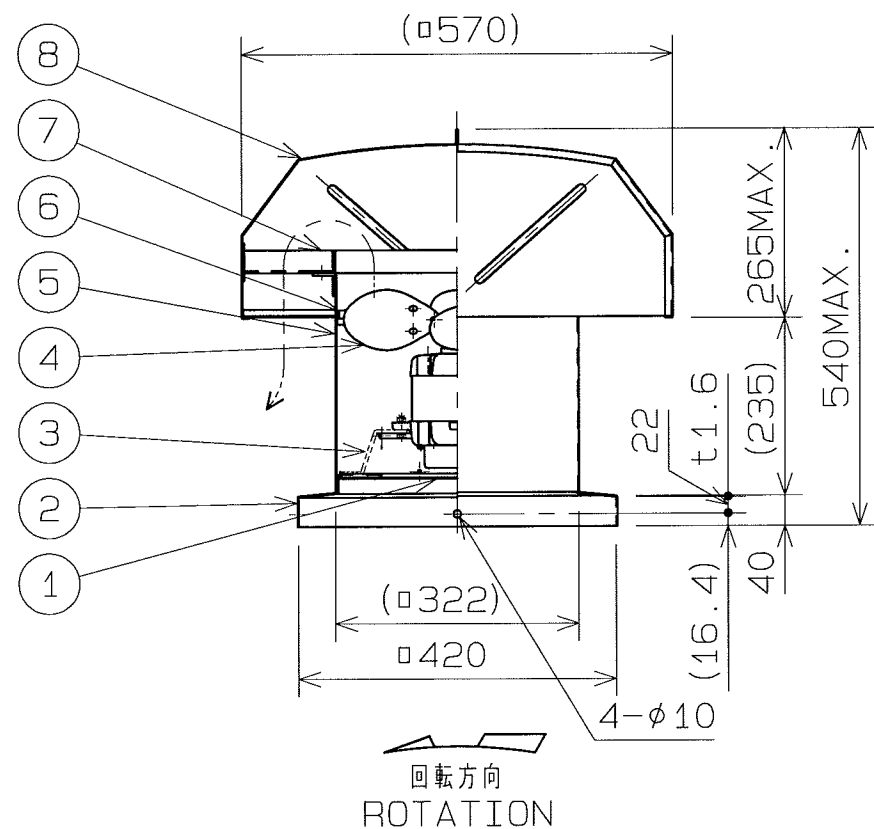

注)仕様は都合により変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

8	天蓋 HOOD	SGCC	1	t1.0
7	天蓋枠 FLANGE	SGCC	1	t3.2
6	中板 ORIFICE	SPCC	1	t1.0
5	ダクト DUCT	SGCC	1	t1.0
4	ファンブレード FAN BLADE	A5052P	3	t1.0
3	モータ取付アーム MOTOR ARM	SS400	4	FB25×4.5
2	取付枠 BASE	SGCC	1	t1.6
1	ガードネット GUARD NET	SS400		φ5
番号 No.	品名 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY.	記事 REMARKS

特 性 表 CHARACTERISTICS

形 式 TYPE	相 数 PHASE (φ)	公称出力 (W) NOMINAL OUTPUT (W)	極 数 POLES	電 圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	※入 力 INPUT (W)	許容電流 RATED CURRENT (A)	始動電流 LOCKED ROTOR CURRENT (A)	静 圧 S.P. (Pa)	風 量 AIR QUANT. (m³/min)	※※騒 音 NOISE (dB (A))	質 量 MASS (kg)
RV-12S-C2	1	50	4	100	50	55	1.2	2.5	0	26	53	23
					60	75	1.0	2.4	0	29	57	
1. 絶縁抵抗 10MΩ以上 (DC500Vメガーにて) INSULATION RESISTANCE OVER 10MΩ (at DC500V)												
2. 耐 電 圧 AC 1500V(1分間) DIELECTRIC TEST (1min)												
3. 使用条件 (STANDARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS.) 一般空気 温度 -10℃~+50℃ AIR, AMBIENT TEMPERATURE, 湿度 ~100% RELATIVE HUMIDITY, 標 高 1000m以下 SEA LEVEL UP TO 1000m												
4. 軸 受 BEARING NO. S 負荷側 LS 6204ZZ 反負荷側 OS 6201UU												

尺 度 SCALE	A3	名 称 TITLE	30cm 防食形2種屋上換気扇 CORROSION PROTECTION SECOND-CLASS ROOF VENTILATOR
1 : 5/2		形 式 TYPE	RV-12S-C2
承認 H. Nakajima APPROVED BY 2005/4/1		図 番 DRAWING No.	G710-01
検 図 H. Nakajima CHECKED BY 2005/4/1			
設計 Y. Hosoda DESIGNED BY 2005/3/31			

テラルクリタ株式会社 TERAL KURITA INC.